

ПЕРЕЧЕНЬ


мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг во вспомогательное здание ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 150029, г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 22а

| № п/ п | Наименование основной структурно- функциональной зоны объекта | Пункт Свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта» | Категория инвалида, для которого не устранены барьеры | Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов |
|--------------|--|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Вход в здание. | <p>1.Отсутствуют тактильно-контрастные указатели на покрытии пешеходных путей перед входом в здание. Пункт 5.1.12. Перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно- контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м. на расстоянии 0,3 м. от внешнего края приступи, верхней и нижней ступеней.</p> <p>2.Отсутствует пандус перед входной площадкой. Пункт 6.1.2. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус.</p> | C K | <p>Организовано:</p> <p>а) сопровождение и помочь инвалидам и МГН специалистами учреждения до основных структурно-функциональных зон;</p> <p>б) предоставление услуг инвалидам по месту жительства.</p> |
| 2. | Территория, прилегающая к зданию | Отсутствует обозначение дорожной разметкой, выделенное машино-место. Пункт 5.2.1. Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания – дорожными знаками, внутри зданий – знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м | K,O,G,C,U | <p>Организовано:</p> <p>а) сопровождение и помочь инвалидам и МГН специалистами учреждения до основных структурно-функциональных зон;</p> <p>б) предоставление услуг инвалидам по месту жительства.</p> |

| | | | | |
|----|---|---|------------|--|
| 3. | Система информации и связи на объекте. | <p>Визуальная информация располагается не на контрастном фоне, размеры знаков не соответствуют расстоянию распознания.</p> <p>Пункт 6.5.4. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне, с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м. и не более 4,5 м. от уровня пола.</p> <p>Отсутствуют информирующие тактильные таблички. Пункт 6.5.9. Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2-до 1,6 м.</p> <ul style="list-style-type: none"> - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени указания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых указываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. | K, O, Г, У | <p>Организовано:</p> <ol style="list-style-type: none"> сопровождение и помощь инвалидам и МГН специалиста учреждения до основных структурно-функциональных зон; предоставление услуг инвалидам по месту жительства. |
| 4. | Путь (пути) движения внутри здания (в т,ч, пути эвакуации). | Ширина дверных полотен менее 0,9 м. Пункт 6.2.4. ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. | K,O,Г,C,У | <p>Организовано:</p> <ol style="list-style-type: none"> сопровождение и помощь инвалидам и МГН специалиста учреждения до основных структурно-функциональных зон; предоставление услуг инвалидам по месту жительства. |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения. | Отсутствует специально оборудованная для инвалидов доступная кабина в уборной. Пункт 6.3.1 Во всех зданиях , где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных. | K,O,Г,C,У | |
| 6. | Пути прижения к | Отсутствие пешеходного пути | K | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>объекту.</p> <p>Пункт 5.1.7. Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки взатесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. при этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м. горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0*1,8 м. для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.</p> | |
|--|--|---|--|

Директор:

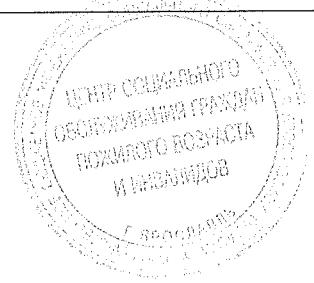

А.Ю. Сергеева

СОГЛАСОВАНО

Руководитель отделения Ярославской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Красноперекопского района города Ярославля

Малахов Сергей Викторович

